

#130459#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00206988	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	305,069	298,306	6.763

Подпись исполнителя _____

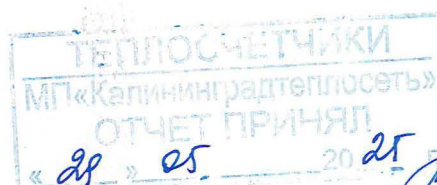

#130458#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,204	0,004	10,46	10,24	10,24	10,14	0,1	24	0	1	68,4	49,1	19,34	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,213	0,006	11,47	11,23	11,21	11,11	0,1	24	0	1	68,4	50	18,44	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,214	0,007	11,02	10,79	10,79	10,69	0,1	24	0	1	68,6	49,4	19,24	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,269	0,007	14,43	14,16	14,14	14,02	0,12	24	0	1	68,6	50,2	18,39	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,219	0,005	11,02	10,8	10,79	10,65	0,14	24	0	1	68,4	48,9	19,48	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,214	0,004	11,42	11,18	11,16	11,07	0,09	24	0	1	68,6	49,7	18,9	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,208	0,006	11,04	10,82	10,83	10,7	0,13	24	0	1	68,8	50,3	18,5	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,24	0,008	12,6	12,34	12,35	12,18	0,17	24	0	1	68,8	49,9	18,92	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,235	0,006	12,55	12,32	12,3	12,17	0,13	24	0	1	68,5	49,8	18,71	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,227	0,009	15,45	15,23	15,16	15,04	0,12	24	0	1	65,8	51,2	14,57	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,252	0,007	13,65	13,37	13,36	13,21	0,15	24	0	1	69	50,9	18,09	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,241	0,006	13,52	13,28	13,25	13,13	0,12	24	0	1	67,9	50,3	17,63	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,214	0,008	21,6	21,38	21,2	21,09	0,11	24	0	1	63	53,1	9,85	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,224	0,006	12,66	12,42	12,4	12,29	0,11	24	0	1	67,9	50,4	17,56	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,259	0,004	13,8	13,54	13,53	13,41	0,12	24	0	1	68,8	50,1	18,7	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,213	0,007	10,86	10,64	10,65	10,51	0,14	24	0	1	68,4	49,2	19,22	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,193	0,003	10,03	9,84	9,83	9,73	0,1	24	0	1	68,3	49	19,27	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,244	0,009	13,63	13,39	13,36	13,24	0,12	24	0	1	68,4	50,7	17,77	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,209	0,007	11,02	10,8	10,8	10,68	0,12	24	0	1	68,4	49,7	18,75	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,226	0,003	12,18	11,96	11,9	11,86	0,04	24	0	1	68,5	49,7	18,78	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,245	0,007	13,5	13,24	13,23	13,1	0,13	24	0	1	68,5	50,5	17,98	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,24	0,005	13,12	12,88	12,85	12,74	0,11	24	0	1	68	49,6	18,36	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,229	0,008	12,95	12,71	12,69	12,56	0,13	24	0	1	68	50,4	17,67	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,213	0,005	11,53	11,32	11,29	11,21	0,08	24	0	1	68,3	49,6	18,69	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,226	0,007	11,96	11,73	11,74	11,59	0,15	24	0	1	68,4	49,8	18,62	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,226	0,004	12,33	12,12	12,06	12,01	0,05	24	0	1	68,3	49,8	18,48	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,194	0,003	10,17	9,96	9,95	9,86	0,09	24	0	1	68,7	49,5	19,26	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,213	0,002	11,18	10,97	10,93	10,86	0,07	24	0	1	68,7	49,4	19,3	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,233	0,002	12,39	12,17	12,12	12,03	0,09	24	0	1	68,8	50,1	18,69	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,226	0,008	12,16	11,95	11,91	11,79	0,12	24	0	1	68,6	50,2	18,38	0,6	0,4
Итого:	-	6,763	0,173	375,7	368,78	368,02	364,67	3,35	720	0	-	68,19	50,02	18,18	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	298,306	12355,8	12151,29	12070,5	12022,01
23.05.2025	305,069	12731,5	12520,07	12438,52	12386,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения