

#120096#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00209827	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	631,466	582,758	48.708

48,293

Подпись исполнителя

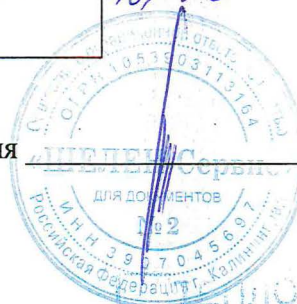

#119271#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,755	0,019	99,25	98,02	96,85	96,59	0,26	24	0	0	73,6	55,6	17,97	0,6	0,4
25.02.2025	-	1,665	0,008	94,15	93,09	91,99	91,89	0,1	24	0	0	71,2	53,2	18,03	0,6	0,4
26.02.2025	-	1,667	0,012	100,68	99,67	98,42	98,3	0,12	24	0	0	71,3	54,5	16,84	0,6	0,4
27.02.2025	-	1,599	0,02	101,07	100,02	98,91	98,67	0,24	24	0	0	69,6	53,5	16,02	0,6	0,4
28.02.2025	-	1,581	0,016	97,08	96,07	94,94	94,75	0,19	24	0	0	70,2	53,7	16,53	0,6	0,4
01.03.2025	-	1,703	0,018	98,82	97,71	96,53	96,3	0,23	24	0	0	72,6	55	17,5	0,6	0,4
02.03.2025	-	1,773	0,013	101,59	100,47	99,23	99,06	0,17	24	0	0	72,3	54,6	17,73	0,6	0,4
03.03.2025	-	1,639	0,013	100,87	99,86	98,63	98,52	0,11	24	0	0	70,3	53,8	16,55	0,6	0,4
04.03.2025	-	1,587	0,013	102,73	101,74	100,48	100,34	0,14	24	0	0	70	54,3	15,67	0,6	0,4
05.03.2025	-	1,632	0,011	105,41	104,41	103,12	103,03	0,09	24	0	0	69,4	53,7	15,75	0,6	0,4
06.03.2025	-	1,69	0,017	108,64	107,54	106,25	106,08	0,17	24	0	0	69,7	53,8	15,81	0,6	0,4
07.03.2025	-	1,542	0,015	106,48	105,5	104,17	104,01	0,16	24	0	0	69,4	54,7	14,71	0,6	0,4
08.03.2025	-	1,356	0,014	94,48	93,74	92,5	92,47	0,03	24	0	1	68,2	53,6	14,58	0,6	0,4
09.03.2025	-	2,055	0,409	119,79	111,3	117,17	109,71	7,46	24	0	1	69,2	55,2	13,97	0,6	0,4
10.03.2025	-	1,881	0,566	103,11	92,38	100,9	91,04	9,86	24	0	1	68,9	55,8	13,11	0,6	0,4
11.03.2025	-	1,226	0,107	84,35	81,92	82,61	80,8	1,81	24	0	1	67,6	54,1	13,59	0,6	0,4
12.03.2025	-	1,84	0,178	124,52	120,44	121,78	118,65	3,13	24	0	0	70,1	56,5	13,61	0,6	0,4
13.03.2025	-	1,904	0,166	118,59	114,68	115,85	112,94	2,91	24	0	0	72,1	57,1	14,98	0,6	0,4
14.03.2025	-	1,943	0,163	117,96	114,15	115,11	112,34	2,77	24	0	0	74	58,5	15,43	0,6	0,4
15.03.2025	-	1,943	0,155	117,87	114,17	114,97	112,33	2,64	24	0	0	74,3	58,8	15,51	0,6	0,4
16.03.2025	-	1,931	0,142	112,87	109,4	110,09	107,67	2,42	23	1	1	74,6	58,4	16,22	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,003	0,149	113,54	109,9	110,7	108,16	2,54	24	0	0	75,2	58,5	16,69	0,6	0,4
18.03.2025	-	1,942	0,151	117,88	114,22	115,07	112,46	2,61	24	0	0	73,4	57,9	15,54	0,6	0,4
19.03.2025	-	1,853	0,147	117,45	113,86	114,77	112,14	2,63	24	0	0	71,4	56,5	14,84	0,6	0,4
20.03.2025	-	1,786	0,146	119,67	116,16	117,04	114,46	2,58	24	0	0	70,2	56,2	13,98	0,6	0,4
21.03.2025	-	1,7	0,14	123,48	120,13	120,88	118,39	2,49	24	0	0	68,9	56	12,88	0,6	0,4
22.03.2025	-	1,769	0,138	126,98	123,61	124,22	121,81	2,41	24	0	0	69,8	56,7	13,09	0,6	0,4
23.03.2025	-	1,743	0,143	126,93	123,53	124,24	121,71	2,53	24	0	0	68,9	56	12,87	0,6	0,4
Итого:	-	48,708	3,089	3056,24	2977,69	2987,42	2934,62	52,8	671	1	-	70,94	55,58	15,36	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	582,758	43884,05	43824,25	42859,22	43123,79
23.03.2025	631,466	46940,29	46801,94	45846,64	46058,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения