

#118956#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1664,737	1627,617	37.12

Подпись исполнителя

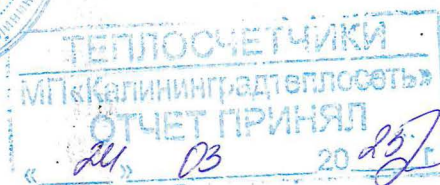

#118955#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0 3967
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104472
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	1,86	76,94	77,68	74,8	76,61	-1,81	24	0	0	79,5	54,7	24,84	0,7	0,7
22.02.2025	-	1,497	70,77	71,08	68,97	70,08	-1,11	24	0	0	76	54,3	21,72	0,7	0,7
23.02.2025	-	1,459	73,16	73,43	71,37	72,42	-1,05	24	0	0	74,8	54,3	20,45	0,7	0,7
24.02.2025	-	1,5	69,64	70,1	68,01	69,26	-1,25	24	0	0	72,3	50,2	22,07	0,7	0,7
25.02.2025	-	1,552	78,61	79,04	76,83	78,09	-1,26	24	0	0	71	50,8	20,21	0,7	0,7
26.02.2025	-	1,434	66,78	67,23	65,28	66,5	-1,22	24	0	0	70,5	48,5	22	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,371	62,06	62,56	60,67	61,9	-1,23	24	0	0	70,2	47,6	22,6	0,7	0,7
28.02.2025	-	1,493	74,08	74,42	72,44	73,54	-1,1	24	0	0	70,3	49,6	20,68	0,7	0,7
01.03.2025	-	1,355	71,39	71,54	69,74	70,63	-0,89	24	0	0	71,9	52,4	19,48	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,254	62,74	62,94	61,31	62,17	-0,86	24	0	0	71,1	50,6	20,45	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,403	64,86	65,33	63,44	64,62	-1,18	24	0	0	70,5	48,3	22,14	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,341	60,54	60,94	59,18	60,3	-1,12	24	0	0	70,2	47,5	22,66	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,195	50,85	51,31	49,72	50,78	-1,06	24	0	0	70	45,9	24,1	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,076	44,49	44,92	43,55	44,51	-0,96	24	0	0	69,6	44,9	24,71	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,038	45,53	45,89	44,53	45,43	-0,9	24	0	0	69,6	46,3	23,33	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,855	39,9	40,07	39,03	39,63	-0,6	24	0	0	69,4	47,5	21,93	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,79	36,03	36,2	35,26	35,79	-0,53	24	0	0	69,4	46,9	22,52	0,7	0,7
10.03.2025	-	0,835	35	35,3	34,25	34,95	-0,7	24	0	0	69,1	44,7	24,41	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,332	62,53	63,02	61,15	62,32	-1,17	24	0	0	69,9	48	21,84	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,294	59,73	60,23	58,41	59,58	-1,17	24	0	0	70,1	47,8	22,24	0,7	0,7
13.03.2025	-	1,427	68,89	69,33	67,32	68,52	-1,2	24	0	0	71,4	50,1	21,24	0,7	0,7
14.03.2025	-	1,494	70,94	71,4	69,3	70,54	-1,24	24	0	0	72,8	51,2	21,59	0,7	0,7
15.03.2025	-	1,285	63,7	64,02	62,15	63,18	-1,03	24	0	0	73,9	53,2	20,69	0,7	0,7
16.03.2025	-	1,249	60,42	60,76	58,97	59,99	-1,02	24	0	0	73,7	52,5	21,19	0,7	0,7
17.03.2025	-	1,572	75,39	75,94	73,52	74,93	-1,41	24	0	0	74,7	53,3	21,4	0,7	0,7
18.03.2025	-	1,465	68,69	69,25	67,1	68,43	-1,33	24	0	0	72,5	50,6	21,85	0,7	0,7
19.03.2025	-	1,4	66,83	67,33	65,34	66,55	-1,21	24	0	0	70,7	49,2	21,49	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,294	60,84	61,42	59,49	60,74	-1,25	24	0	0	70,3	48,5	21,83	0,7	0,7
Итого:	-	37,12	1741,33	1752,68	1701,13	1731,99	-30,86	672	0	-	71,62	49,62	21,99	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.02.2025	1627,617	81397,14	81007,46	79510,6	80015,36
20.03.2025	1664,737	83138,47	82760,14	81211,73	81747,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения