

#125376#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	52,73	40,93	11,8	177,3	174,97	175,46	174,08	0,89	6	7	2,092	0,037	24	0	
23.03.2025	52,13	40,51	11,62	177,31	175,07	175,5	174,13	0,94	6	7	2,065	0,041	24	0	
24.03.2025	53,43	41,24	12,19	177,47	175,12	175,61	174,24	0,88	6	7	2,16	0,038	24	0	
25.03.2025	49,98	39,42	10,56	177,17	175,09	175,51	174,23	0,86	6	7	1,873	0,035	24	0	
26.03.2025	50,31	39,49	10,82	177,3	175,17	175,66	174,42	0,75	6	7	1,915	0,03	24	0	
27.03.2025	51,16	40	11,16	177,39	175,24	175,73	174,4	0,84	6	7	1,98	0,035	24	0	
28.03.2025	46,07	37,17	8,9	176,25	174,5	174,88	173,79	0,71	6	7	1,572	0,027	24	0	
29.03.2025	44,79	36,58	8,21	176,99	175,27	175,65	174,55	0,72	6	7	1,457	0,028	24	0	
30.03.2025	46,85	37,48	9,37	177,87	176	176,45	175,3	0,7	6	7	1,671	0,026	24	0	
31.03.2025	50,72	39,57	11,15	178,2	176,04	176,54	175,25	0,79	6	7	1,988	0,032	24	0	
01.04.2025	54,82	41,79	13,03	178,71	176,18	176,77	175,35	0,83	6	7	2,323	0,036	24	0	
02.04.2025	49,06	38,84	10,22	178,13	176,15	176,56	175,32	0,83	6	7	1,823	0,033	24	0	
03.04.2025	44,83	36,6	8,23	177,78	176,1	176,48	175,4	0,7	6	7	1,468	0,03	24	0	
04.04.2025	48,76	38,57	10,19	178,16	176,16	176,65	175,43	0,73	6	7	1,818	0,028	24	0	
05.04.2025	59,06	44,12	14,94	179,33	176,43	177,15	175,5	0,93	6	7	2,666	0,042	24	0	
06.04.2025	61,94	45,65	16,29	179,69	176,54	177,26	175,48	1,06	6	7	2,916	0,047	24	0	
07.04.2025	56,96	43	13,96	179	176,3	176,88	175,36	0,94	6	7	2,493	0,042	24	0	
08.04.2025	56,45	42,64	13,81	178,91	176,27	176,82	175,31	0,96	6	7	2,466	0,042	24	0	
09.04.2025	55,39	42,13	13,26	178,82	176,26	176,85	175,39	0,87	6	7	2,366	0,038	24	0	
10.04.2025	58,68	43,91	14,77	179,32	176,48	177,09	175,52	0,96	6	7	2,641	0,041	24	0	
11.04.2025	53,36	41,03	12,33	178,63	176,23	176,72	175,33	0,9	6	7	2,201	0,039	24	0	
12.04.2025	49,11	38,84	10,27	178,5	176,48	176,84	175,62	0,86	6	7	1,836	0,034	24	0	
13.04.2025	44,48	36,52	7,96	178,22	176,51	176,85	175,78	0,73	6	7	1,423	0,028	24	0	
14.04.2025	40,71	34,5	6,21	114,7	113,77	113,97	113,35	0,42	6	7	0,717	0,016	24	0	
15.04.2025	21,74	20,38	1,36	0	0	1,62	1,62	-1,62	6	7	-0,013	-0,013	24	0	*
16.04.2025	18,83	19,37	-0,54	0	0	2,77	2,77	-2,77	6	7	-0,031	-0,031	24	0	*
17.04.2025	18,74	19,14	-0,4	0	0	3,1	3,1	-3,1	6	7	-0,035	-0,035	24	0	*
18.04.2025	18,68	19,36	-0,68	0	0	3,06	3,06	-3,06	6	7	-0,041	-0,041	24	0	*
19.04.2025	18,93	19,22	-0,29	0	0	2,2	2,2	-2,2	6	7	-0,019	-0,019	24	0	*
20.04.2025	18,97	18,9	0,07	0	0	1,79	1,79	-1,79	6	7	-0,01	-0,01	24	0	*
21.04.2025	19,09	18,48	0,61	0	0	2,16	2,16	-2,16	6	7	-0,016	-0,016	24	0	*
22.04.2025	19,2	18,18	1,02	0	0	2,55	2,55	-2,55	6	7	-0,019	-0,019	24	0	*
23.04.2025	18,26	18,17	0,09	0	0	2,73	2,73	-2,73	6	7	-0,023	-0,023	24	0	*
Итого:				4211,1	4158,33	4191,8	4160,51	-2,18			47,723	0,618	792	0	
Средние:	42,55	34,29	8,25						6	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	40261,61	39737,67	40055,47	39748,78	-11,11	477,15	5,03	9321	0
23/04/2524:00	44472,76	43896	44247,33	43909,29	-13,29	524,873	5,648	10113	0
Итого:	4211,15	4158,33	4191,86	4160,51	-2,18	47,723	0,618	792	0

Период нормальной работы 792 ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0 ч
Время работы прибора после сброса 10132 ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

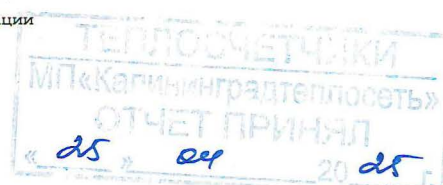

с 30.03.25 по 25.04.25