

#120284#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


УЮТ, ООО, УК
Калужская 29-31, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00206991	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1676,526	1637,252	39.274

Подпись исполнителя



от 14.03.25 непер.
расходомер

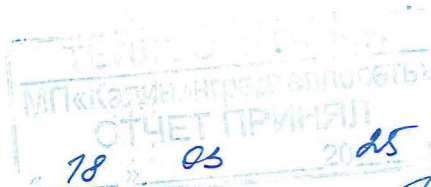

#120283#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206991
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,467	0	100,9	97,93	0	98,56	96,46	0	0	24	0	0	72,5	57,6	14,85	0,7	0,5
25.02.2025	-	1,338	0	100,38	97,41	0	98,15	95,91	0	0	24	0	0	71,1	57,5	13,59	0,7	0,5
26.02.2025	-	1,347	0	101,28	98,34	0	99,01	96,82	0	0	24	0	0	70,8	57,2	13,58	0,7	0,5
27.02.2025	-	1,289	0	100,17	97,56	0	97,92	96,07	0	0	24	0	0	70,7	57,5	13,15	0,7	0,5
28.02.2025	-	1,405	0	121,67	118,94	0	118,98	117,02	0	0	24	0	0	70,7	58,9	11,78	0,7	0,5
01.03.2025	-	1,482	0	120,94	118,07	0	118,1	116,12	0	0	24	0	0	72,4	59,9	12,51	0,7	0,5
02.03.2025	-	1,515	0	121,69	118,65	0	118,92	116,72	0	0	24	0	0	71,5	58,8	12,7	0,7	0,5
03.03.2025	-	1,452	0	123,9	121,05	0	121,12	119,09	0	0	24	0	0	71	59	11,96	0,7	0,5
04.03.2025	-	1,458	0	124,3	121,67	0	121,55	119,72	0	0	24	0	0	70,8	58,8	11,96	0,7	0,5
05.03.2025	-	1,431	0	123,92	121,34	0	121,12	119,36	0	0	24	0	0	70,8	59	11,78	0,7	0,5
06.03.2025	-	1,44	0	125,2	122,53	0	122,35	120,54	0	0	24	0	0	70,8	59	11,75	0,7	0,5
07.03.2025	-	1,375	0	125,45	122,84	0	122,6	120,81	0	0	24	0	0	70,8	59,6	11,17	0,7	0,5
08.03.2025	-	1,409	0	125,77	123,13	0	122,93	121,12	0	0	24	0	0	70,8	59,4	11,44	0,7	0,5
09.03.2025	-	1,34	0	126,07	123,39	0	123,21	121,34	0	0	24	0	0	70,9	60,1	10,83	0,7	0,5
10.03.2025	-	1,37	0	127,05	124,49	0	124,18	122,42	0	0	24	0	0	70,8	59,8	11,02	0,7	0,5
11.03.2025	-	1,396	0	124,25	121,63	0	121,47	119,69	0	0	24	0	0	70,5	59	11,45	0,7	0,5
12.03.2025	-	1,38	0	123,88	121,3	0	121,11	119,32	0	0	24	0	0	70,7	59,4	11,35	0,7	0,5
13.03.2025	-	1,41	0	123,46	120,93	0	120,58	118,89	0	0	24	0	0	71,9	60,2	11,68	0,7	0,5
14.03.2025	-	1,49	0	122,7	120,12	0	119,81	118,08	0	0	24	0	0	73,3	60,9	12,39	0,7	0,5
15.03.2025	-	1,502	0	122,73	120,11	0	119,71	118	0	0	24	0	0	74,5	62	12,52	0,7	0,5
16.03.2025	-	1,537	0	122,83	120,08	0	119,8	118,01	0	0	24	0	0	74,3	61,5	12,78	0,7	0,5
17.03.2025	-	1,528	0	122,01	62,04	0	118,95	60,92	0	0	24	0	1	75,1	63,2	11,95	0,7	0,5
18.03.2025	-	1,388	0	122,87	0	0	119,94	0	0	0	24	0	1	72,7	61,2	11,52	0,7	0,5
19.03.2025	-	1,313	0	122,84	0	0	120,06	0	0	0	24	0	1	71,1	60,2	10,92	0,7	0,5
20.03.2025	-	1,305	0	123,32	0	0	120,55	0	0	0	24	0	1	71	60,2	10,8	0,7	0,5
21.03.2025	-	1,285	0	124,52	0	0	121,66	0	0	0	24	0	1	71	60,4	10,55	0,7	0,5
22.03.2025	-	1,297	0	124,36	0	0	121,58	0	0	0	24	0	1	70,9	60,2	10,64	0,7	0,5
23.03.2025	-	1,325	0	124,76	0	0	121,93	0	0	0	24	0	1	70,6	59,8	10,81	0,7	0,5
Итого:	-	39,274	0	3373,22	2513,55	0	3295,85	2472,43	0	0	672	0	-	71,57	59,65	11,91	0,7	0,5

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2025	1637,252	206378,66	203397,83	0	201573,07	199566,62	0
23.03.2025	1676,526	209751,88	205911,38	0	204868,92	202039,05	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения