

#133169#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 20, Калининград
13

Заводской номер счётчика 19076651	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	932,396	919,457	12.939	3.09

Подпись исполнителя

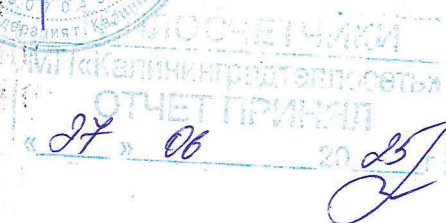

#133168#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19076651
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,617	0	15,903	0	0	15,617	0	0	24	0	62,6	53,2	0,42	0,33
25.05.2025	-	0,559	0	16,016	0	0	15,727	0	0	24	0	62,7	54,3	0,42	0,33
26.05.2025	-	0,545	0	16,636	0	0	16,335	0	0	24	0	62,9	55	0,42	0,33
27.05.2025	-	0,592	0	17,431	0	0	17,114	0	0	24	0	63	54,8	0,43	0,32
28.05.2025	-	0,503	0	15,674	0	0	15,39	0	0	24	0	62,9	55,1	0,42	0,33
29.05.2025	-	0,512	0	14,503	0	0	14,248	0	0	24	0	61,9	53,4	0,41	0,34
30.05.2025	-	0,45	0	14,347	0	0	14,097	0	0	24	0	61,6	54	0,41	0,34
31.05.2025	-	0,449	0	13,81	0	0	13,581	0	0	24	0	59,8	52	0,41	0,34
01.06.2025	-	0,521	0	14,522	0	0	14,266	0	0	24	0	62	53,3	0,41	0,34
02.06.2025	-	0,455	0	14,997	0	0	14,729	0	0	24	0	62,4	55	0,42	0,34
03.06.2025	-	0,465	0	16,094	0	0	15,804	0	0	24	0	62,7	55,7	0,42	0,33
04.06.2025	-	0,456	0	15,035	0	0	14,766	0	0	24	0	62,5	55,1	0,41	0,34
05.06.2025	-	0,509	0	14,357	0	0	14,103	0	0	24	0	62	53,4	0,41	0,34
06.06.2025	-	0,476	0	14,488	0	0	14,231	0	0	24	0	62,3	54,3	0,41	0,34
07.06.2025	-	0,415	0	14,616	0	0	14,355	0	0	24	0	62,4	55,5	0,41	0,34
08.06.2025	-	0,4	0	14,528	0	0	14,273	0	0	24	0	61,9	55,3	0,41	0,34
09.06.2025	-	0,133	0	5,882	0	0	5,783	0	0	24	0	60,4	55	0,33	0,29
10.06.2025	-	0,042	0	1,612	0	0	1,607	0	0	24	0	28,3	21,9	0,31	0,31
11.06.2025	-	0,225	0	5,121	0	0	5,069	0	0	24	0	46,7	36	0,37	0,36
12.06.2025	-	0,216	0	5,03	0	0	4,977	0	0	24	0	47,4	37	0,37	0,36
13.06.2025	-	0,365	0	8,118	0	0	8,002	0	0	24	0	55,4	44,6	0,38	0,35
14.06.2025	-	0,341	0	10,527	0	0	10,355	0	0	24	0	59,5	51,7	0,39	0,35
15.06.2025	-	0,422	0	10,876	0	0	10,695	0	0	24	0	60,2	50,7	0,39	0,35
16.06.2025	-	0,431	0	11,033	0	0	10,848	0	0	24	0	60,3	50,9	0,39	0,35
17.06.2025	-	0,373	0	11,147	0	0	10,961	0	0	24	0	60,2	52,1	0,39	0,35
18.06.2025	-	0,385	0	11,306	0	0	11,117	0	0	24	0	60,5	52,2	0,39	0,35
19.06.2025	-	0,375	0	11,122	0	0	10,937	0	0	24	0	60	51,8	0,39	0,35
20.06.2025	-	0,381	0	11,222	0	0	11,035	0	0	24	0	60,2	52	0,39	0,35
21.06.2025	-	0,463	0	11,344	0	0	11,153	0	0	24	0	60,5	50,5	0,39	0,35
22.06.2025	-	0,456	0	11,306	0	0	11,116	0	0	24	0	60,5	50,7	0,39	0,35
23.06.2025	-	0,407	0	11,221	0	0	11,033	0	0	24	0	60,4	51,6	0,39	0,35
Итого:	-	12,939	0	379,824	0	0	373,324	0	0	744	0	59,23	50,91	0,4	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	919,457	13404,329	0	0	13127,411	0	0	9588	3
23.06.2025	932,396	13784,152	0	0	13500,733	0	0	10332	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения