

#120121#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 26-30, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00233721	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	366,356	307,35	59.006

+ 4,5392

Подпись исполнителя

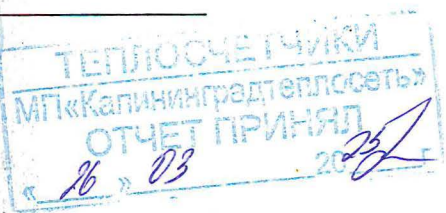

#119317#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7027
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233721
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,9	50,5	22,39	0,6	0,4
25.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,4	49,8	21,59	0,6	0,4
26.02.2025	-	1,304	60,9	58,9	59,52	58,23	1,29	24	0	1	70,8	48,5	22,37	0,6	0,4
27.02.2025	-	2,262	115,37	111,67	112,76	110,32	2,44	24	0	0	71	50,4	20,5	0,6	0,4
28.02.2025	-	2,285	112,59	108,96	110,09	107,69	2,4	24	0	0	70,8	49,6	21,17	0,6	0,4
01.03.2025	-	2,388	111,83	108,11	109,22	106,82	2,4	24	0	0	72,5	50,2	22,34	0,6	0,4
02.03.2025	-	2,397	113,02	109,28	110,44	108,01	2,43	24	0	0	71,7	49,5	22,19	0,6	0,4
03.03.2025	-	2,305	114,78	111,03	112,19	109,71	2,48	24	0	0	71,1	50,2	20,98	0,6	0,4
04.03.2025	-	2,307	115,92	112,16	113,31	110,85	2,46	24	0	0	70,9	50,1	20,79	0,6	0,4
05.03.2025	-	2,297	118,35	114,54	115,67	113,15	2,52	24	0	0	71	50,7	20,26	0,6	0,4
06.03.2025	-	2,273	121,09	117,25	118,33	115,81	2,52	24	0	0	70,9	51,3	19,59	0,6	0,4
07.03.2025	-	2,265	121,47	117,62	118,74	116,18	2,56	24	0	0	70,9	51,4	19,48	0,6	0,4
08.03.2025	-	2,21	123,05	119,14	120,32	117,6	2,72	24	0	0	71	52,2	18,76	0,6	0,4
09.03.2025	-	2,31	124,49	120,48	121,67	118,96	2,71	24	0	0	71	51,7	19,39	0,6	0,4
10.03.2025	-	2,2	126,77	122,81	123,92	121,19	2,73	24	0	0	70,9	52,8	18,15	0,6	0,4
11.03.2025	-	2,16	117,81	114,03	115,19	112,62	2,57	24	0	0	70,6	51,4	19,14	0,6	0,4
12.03.2025	-	2,212	116,56	112,72	113,95	111,34	2,61	24	0	0	70,9	51	19,84	0,6	0,4
13.03.2025	-	2,255	114,45	110,58	111,81	109,23	2,58	24	0	0	71,9	51,3	20,62	0,6	0,4
14.03.2025	-	2,409	115,17	111,17	112,43	109,79	2,64	24	0	0	73,4	51,4	21,91	0,6	0,4
15.03.2025	-	2,508	115,95	111,85	113,08	110,42	2,66	24	0	0	74,6	51,9	22,67	0,6	0,4
16.03.2025	-	2,488	116,58	112,47	113,73	111,05	2,68	24	0	0	74,4	52	22,39	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,488	114,5	110,39	111,61	108,98	2,63	24	0	0	75,2	52,4	22,81	0,6	0,4
18.03.2025	-	2,425	117,26	113,17	114,48	111,75	2,73	24	0	0	73	51,3	21,68	0,6	0,4
19.03.2025	-	2,281	123,37	119,29	120,57	117,78	2,79	24	0	0	71,3	51,9	19,34	0,6	0,4
20.03.2025	-	2,291	134,25	129,98	131,21	128,25	2,96	24	0	0	71,1	53,3	17,83	0,6	0,4
21.03.2025	-	2,249	138,44	134,06	135,32	132,24	3,08	24	0	0	71,1	54,2	16,97	0,6	0,4
22.03.2025	-	2,266	138,92	134,5	135,78	132,63	3,15	24	0	0	71	53,9	17,07	0,6	0,4
23.03.2025	-	2,171	134,16	129,89	131,14	128,13	3,01	24	0	0	70,8	53,9	16,92	0,6	0,4
Итого:	-	59,006	3077,05	2976,05	3006,48	2938,73	67,75	672	0	-	71,72	51,39	20,33	0,6	0,4

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	307,35	21423,05	20798,6	20916,96	20475,39
23.03.2025	366,356	24500,1	23774,65	23923,44	23414,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения